


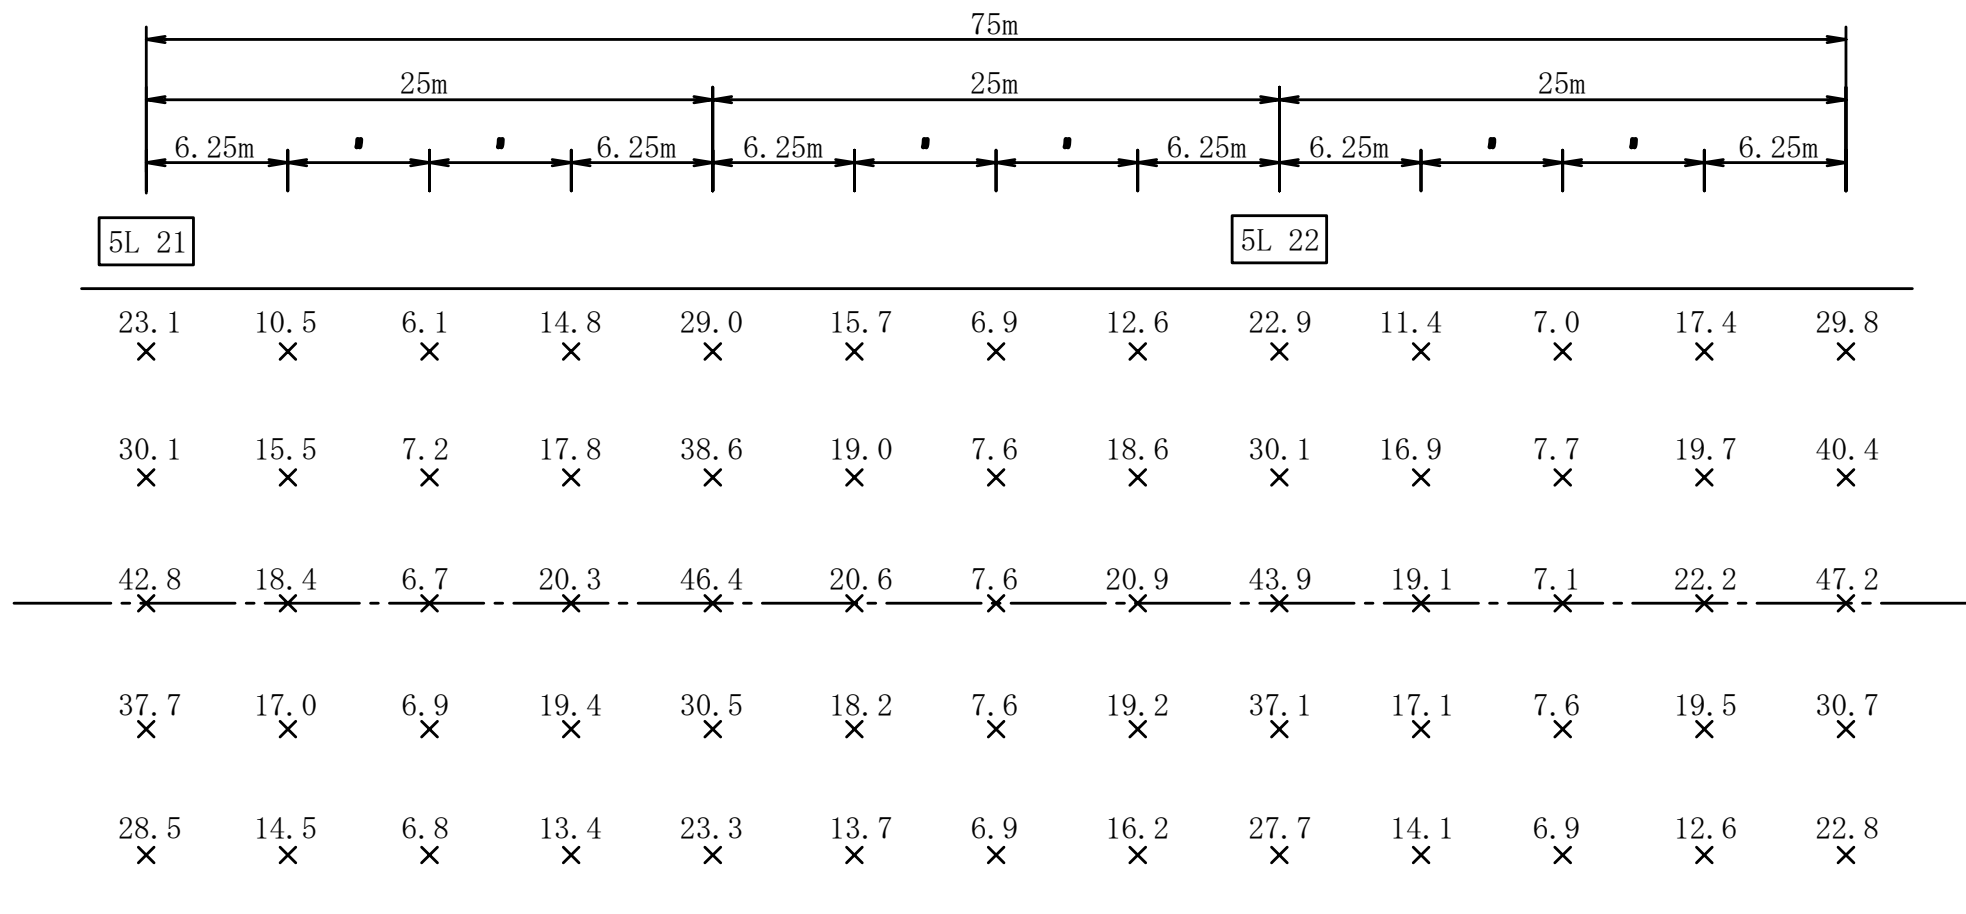

起点側

5R 21  
(バッテリー内臓器具)

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 初期平均照度（測定値）      | 22.6 lx                |
| 維持平均照度（保守率 0.70） | 15.8 lx                |
| 維持平均輝度（換算値）      | 1.21 cd/m <sup>2</sup> |
| 設計平均輝度           | 0.79 cd/m <sup>2</sup> |

5R 22  
終点側

図9 照度測定結果